

Check-list HAF 1000 – v12

Sécurité pour les petites installations intérieures neuves alimentées en gaz naturel

LE CONTROLE SE LIMITE AUX PARTIES ACCESSIBLES ET VISIBLES DE L'INSTALLATION AU MOMENT DU CONTROLE

CETTE CHECK-LIST NE REMPLACE NI LES NORMES NI LES PRESCRIPTIONS EN VIGUEUR NI LA COMPETENCE DE L'ORGANISME DE CONTROLE

SUJETS DE CONTROLE

Sujet de contrôle H1:	Schéma installation intérieure
Sujet de contrôle H2:	Compteur à gaz
Sujet de contrôle H3:	Robinets et tés
Sujet de contrôle H4:	Matériaux
Sujet de contrôle H5:	Configurations spatiales
Sujet de contrôle H6:	Tuyauteries de gaz – A l'intérieur d'un bâtiment et à l'extérieure d'un bâtiment hors sol
Sujet de contrôle H7:	Tuyauteries de gaz - Enterrées à l'extérieure d'un bâtiment
Sujet de contrôle H8:	Tuyauteries de gaz - Enterrées sous un bâtiment
Sujet de contrôle H9:	Tuyauteries de gaz - Traversées de murs extérieures, sols et parois
Sujet de contrôle H10:	Liaison équipotentielle, joints isolants et continuité électrique
Sujet de contrôle H11:	Flexibles pour le raccordement des appareils d'utilisation au gaz naturel
Sujet de contrôle H12:	Protection contre la corrosion
Sujet de contrôle H13:	Identification des tuyauteries
Sujet de contrôle H14:	Essai d'étanchéité et perte de charge admissible
Sujet de contrôle J1:	Marquage de l'appareil d'utilisation
Sujet de contrôle J2:	Appareils spécifiques
Sujet de contrôle J3:	Appareils d'utilisation de type A - Amenée d'air comburant + évacuation des produits de combustion
Sujet de contrôle J4:	Appareils d'utilisation de type B - Installation dans des locaux appropriés
Sujet de contrôle J5:	Appareils d'utilisation de type B - Amenée d'air comburant
Sujet de contrôle J6:	Appareils d'utilisation de type B - Evacuation des produits de combustion - Conduit de raccordement
Sujet de contrôle J7:	Appareils d'utilisation de type B - Evacuation des produits de combustion - Conduit d'évacuation
Sujet de contrôle J8:	Appareils d'utilisation de type B - Matière conduit de raccordement et conduit d'évacuation
Sujet de contrôle J9:	Appareils d'utilisation de type B - Evacuation des produits de combustion au moyen d'un extracteur installé à l'extérieur
Sujet de contrôle J10:	Appareils d'utilisation de type C
Sujet de contrôle J11:	Appareils d'utilisation de type B et C - Gaine technique et évacuation des condensats
Sujet de contrôle J12:	Exigences spécifiques pour les bâtiments élevés (h>25m)

Dans les listes ci-dessous marquer ce qui est applicable : OK = en ordre ; pas OK = pas en ordre - non-admis
Les chiffres 1, 2 et l'acronyme DGI (**D**anger **G**rave et **I**mmédiat) indiquent le type de la non-conformité.

non-conformité type 1:	l'installation présente une non-conformité à prendre en compte lors d'une prochaine intervention sur l'installation
non-conformité type 2:	l'installation présente une non-conformité dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture de gaz, mais qui est suffisamment importante pour que la non-conformité soit supprimée dans les meilleurs délais
non-conformité type DGI:	l'installation présente une non-conformité suffisamment grave pour que l'on interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du défaut ou des défauts constituant un danger immédiat

Chaque non-conformité est en outre désignée dans le logigramme par une lettre unique.

Les non-conformités de l'installation peuvent ainsi être caractérisées par un chiffre et par une lettre.


Ainsi, la non-conformité H3/A signifie : "la tuyauterie de gaz n'est pas obturée par un bouchon ou bonnet métallique" - nous constatons un type de non-conformité "DGI" → Danger Grave et Immédiat.

Si l'inspecteur de l'organisme de contrôle est confronté à une situation où le risque est plus grave que la gravité donnée dans la checklist, l'inspecteur est tenu de indiquer un degré de gravité plus élevé sur la checklist et sur son rapport de contrôle.


DOCUMENT INTERNE REDIGE EXCLUSIVEMENT POUR LE CONSEIL DE L'HABILITATION EN VUE DE L'ATTRIBUTION OU DU RENOUELEMENT D'UN NUMERO CERGA .

Référence organisme de contrôle:

SUJET DE CONTROLE H1: SCHEMA INSTALLATION INTERIEURE

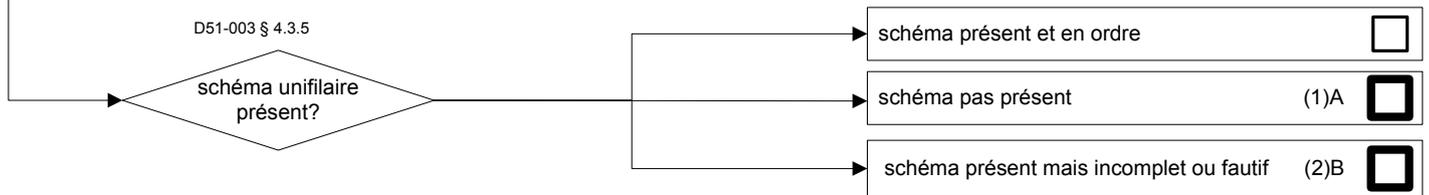


SUJET DE CONTRÔLE H2: COMPTEUR À GAZ

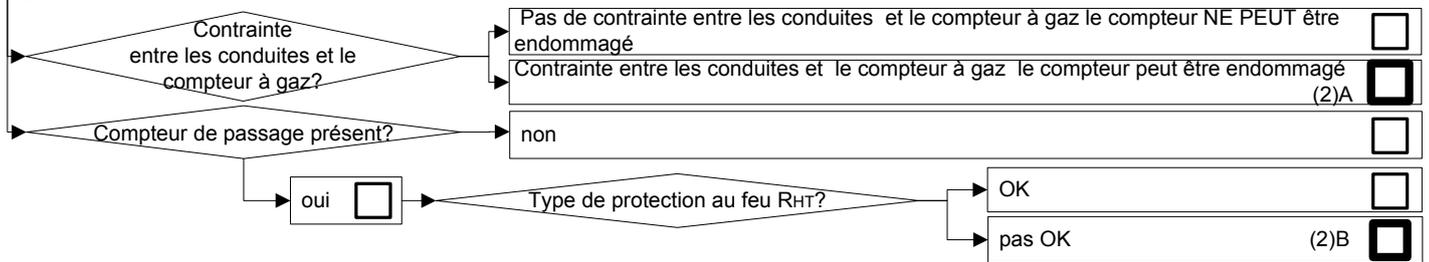


SUJET DE CONTROLE H3: ROBINETS ET TES

Robinet d'arrêt (D51-003 § 6.4)

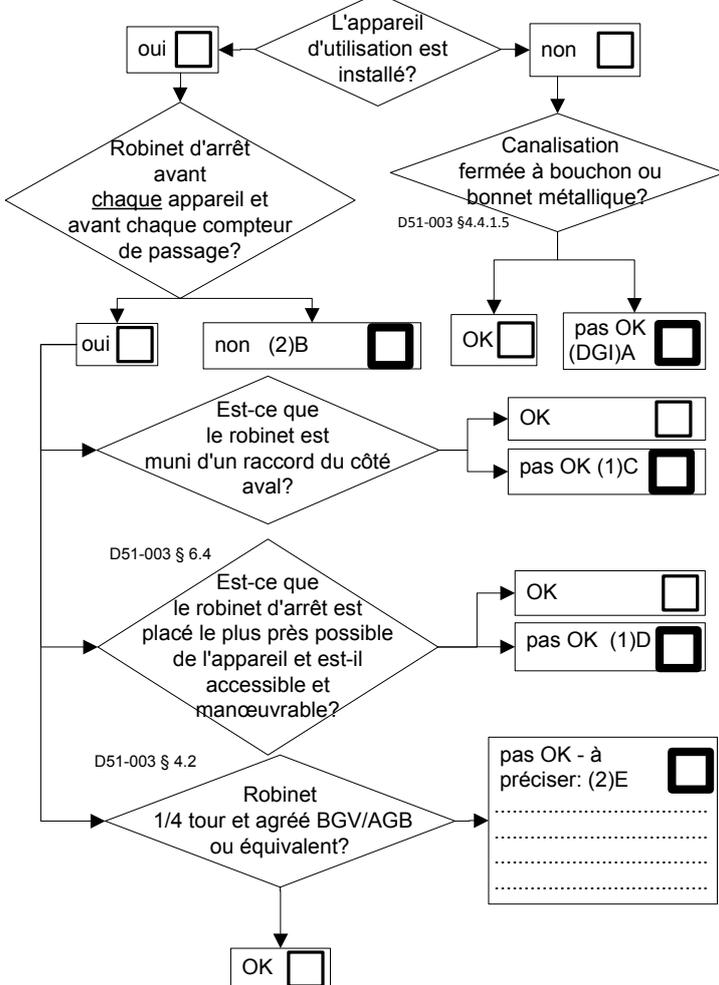

Robinet de sectionnement et tés

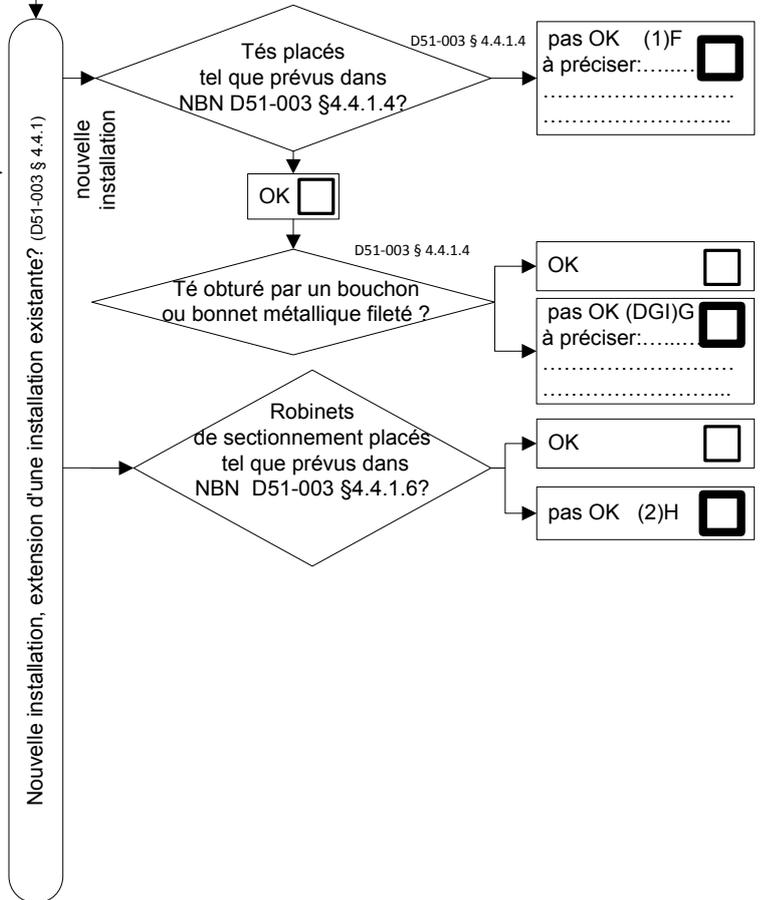

SUJET DE CONTRÔLE H4: MATÉRIAUX

Matériel de la tuyauterie?

Acier au carbone

Type de raccord?

Filet gaz ISO-7 → Épaisseur de paroi du tuyau?

DN 15/20 → Épaisseur de paroi ≥ 3,2 mm
 DN 25/32/40 → Épaisseur de paroi ≥ 4,0 mm
 DN 50 → Épaisseur de paroi ≥ 4,5 mm

Épaisseur de paroi plus petite
 DN= Épaisseur de paroi=.....mm (2)A

Soudure → Épaisseur de paroi du tuyau?

DN 15/20/25/32/40 → Épais. de paroi ≥ 2,6 mm
 DN 50 → Épais. de paroi ≥ 2,9 mm

Épaisseur de paroi plus petite
 DN= Épaisseur de paroi=.....mm (2)B

Qualité des soudures?

OK
 pas OK (2)C

Raccord trois pièces
 Brides

D51-003 § 4.5.1.4.1

Autres, à préciser:.....(DGI)D

Acier galvanisé

Type de raccord?

Filet gaz ISO-7 → Épaisseur de paroi du tuyau?

DN 15/20 → Épaisseur de paroi ≥ 3,2 mm
 DN 25/32/40 → Épaisseur de paroi ≥ 4,0 mm
 DN 50 → Épaisseur de paroi ≥ 4,5 mm

Épaisseur de paroi plus petite
 DN= Épaisseur de paroi=.....mm (2)E

Soudure (DGI)F

Raccord trois pièces
 Brides filetés

Autres, à préciser:.....(DGI)G

Acier inoxydable

Type de raccord?

Filet gaz ISO-7 → Épaisseur de paroi du tuyau?

DN 15/20 → Épaisseur de paroi ≥ 2,6 mm
 DN 25/32/40 → Épaisseur de paroi ≥ 3,2 mm
 DN 50 → Épaisseur de paroi ≥ 3,6 mm

Épaisseur de paroi plus petite
 DN= Épaisseur de paroi=.....mm (2)H

Soudure → Épaisseur de paroi du tuyau?

DN 15/20/25/32/40 → Épais. de paroi ≥ 2,6 mm
 DN 50 → Épais. de paroi ≥ 2,9 mm

Épaisseur de paroi plus petite
 DN= Épaisseur de paroi=.....mm (2)I

Qualité des soudures?

OK
 pas OK (2)J

Raccord trois pièces
 Brides
 Raccord à compression

D51-003 § 4.5.1.4.3

Épaisseur de paroi du tuyau?

DN 15/18 → Épaisseur de paroi ≥ 1,0 mm
 DN 22/28 → Épaisseur de paroi ≥ 1,2 mm

Épaisseur de paroi plus petite
 DN= Épaisseur de paroi=.....mm (2)K

Modèle gaz naturel et Ø ≤ 28 mm?

OK
 pas OK (2)L

Raccord à sertir → Épaisseur de paroi du tuyau?

DN 15/18 → Épaisseur de paroi ≥ 1,0 mm
 DN 22/28 → Épaisseur de paroi ≥ 1,2 mm
 DN 35/42/54 → Épaisseur de paroi ≥ 1,5 mm

Épaisseur de paroi plus petite
 DN= Épaisseur de paroi=.....mm (2)M

Modèle gaz naturel?

OK
 pas OK (2)N

Autres, à préciser:.....(DGI)O

Vers page 4

SUJET DE CONTRÔLE H4: MATÉRIAUX (suite)

Matériel de la tuyauterie?

Cuivre

Type de raccord?

soudure / brasure forte *D51-003 § 4.5.1.4.2*

Épaisseur de paroi du tuyau? *D51-003 § 4.1.2 tableau 3*

Ø 12/15/18/22/28 → Épaisseur de paroi ≥ 1,0 mm
 Ø 35/42 → Épaisseur de paroi ≥ 1,2 mm
 Ø 54 → Épaisseur de paroi ≥ 1,5 mm
 Épaisseur de paroi plus petite
 DN= Épaisseur de paroi=.....mm (2)P

Qualité des brasures fortes?

OK

pas OK (2)Q

raccords à compression *D51-003 § 4.1.2 tableau 3*

Épais. de paroi du tuyau?

Ø12/15/18/22/28 → Épaisseur de paroi ≥ 1,0 mm

Épaisseur de paroi plus petite
DN= Épaisseur de paroi=.....mm (2)R

Modèle gaz naturel et Ø ≤ 28 mm?

OK

pas OK (2)S

raccords à sertissage *D51-003 § 4.1.2 tableau 3*

Épaisseur de paroi du tuyau?

Ø 12/15/18/22/28 → Épaisseur de paroi ≥ 1,0 mm

Ø 35/42 → Épaisseur de paroi ≥ 1,2 mm
Ø 54 → Épaisseur de paroi ≥ 1,5 mm
Épaisseur de paroi plus petite
DN= Épaisseur de paroi=.....mm (2)T

Modèle gaz naturel?

OK

NOK (2)U

Autres, à préciser:.....(DGI)V

PLT

Kit de tuyaux PLT placés suivant les règles de l'art? *D51-003 Annexe I*

OK

- Raccord PLT et tuyau PLT pas du même fabricant (DGI)W
- Raccord(s) non isolé par des bandes d'enrobage autovulcanisante ou des gaines thermo rétractable (1)X
- Tuyau PLT écrasé/ endommagé (DGI)Y
- Revêtement du tuyau PLT endommagé (1)Z
- Rayon de courbure trop petit (2)AA
- Autres à préciser..... (2)AB

PE

Qualité des tuyaux, raccord et robinets PE? *D51-003 § 4.4.6*

Qualité gaz naturel suivant les normes de série EN1555

pas OK:..... (2)AC

Raccord de la canalisation en PE? *D51-003 § 4.5.1.6*

Raccord mécanique résistant à la traction

Manchon électro soudable de qualité gaz

Autre..... (DGI)AD

Type de transition PE vers acier ou cuivre? *D51-003 § 4.5.1.6.3*

Raccord mécanique résistant à la traction

Manchon électro soudable de qualité gaz

Autre (DGI)AE

Endroit de la transition PE vers acier ou cuivre? *D51-003 § 4.5.1.5.1*

À l'extérieur du bâtiment, à 30 cm à 1 m du bâtiment

Transition dans le mur ou à l'intérieur du bâtiment (2)AF

PE dans une gaine étanche sous le bâtiment

Autre: ... (DGI)AH

Qualité des soudures PE?

OK

NOK (DGI)AG

Résistance aux hautes températures - RHT

Est ce que l'installation à l'intérieure du bâtiment est résistante aux hautes températures? *D51-003 § 4.2*

Oui

Non

Application d'une solution alternative?

- Composant non-RHT placé dans une armoire ≤ 0,2 m³ avec paroi EI 30.
- Composant non-RHT dans un local compartimenté présentant une résistance accrue aux incendies: parois EI 120 et portes EI 60.
- Juste en amont du composant non-RHT est installé un clapet fusible thermique ou un robinet R_{HT} avec manette fusible thermique installé
- Le composant non-RHT est installé à l'extérieur du bâtiment
- Le composant Non-RHT est installé en aval du robinet d'arrêt


Composant non-RHT dans le bâtiment et pas de solution alternative (2)AI

Configurations spatiales		Filetage acier / inox Raccord fileté en alliage de cuivre Raccord à sertir type gaz pour cuivre Raccord à sertir type gaz pour inox	Raccord 3 pièces métallique Bride en acier / inox Raccord à compr. pour cuivre Raccord à compr. pour inox Raccord PLT	Soudure acier / inox Brasage fort cuivre	Electrosoudure PE	Brides PE Raccords mécaniques résistant à la traction	Autres
Tuyaux et raccord à l'intérieur du bâtiment							
1	Appareils	OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>			pas OK (2)L <input type="checkbox"/>
2	Accessibles dans une gaine technique aérée ou un caniveau horizontal aéré	OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>			pas OK (2)M <input type="checkbox"/>
3	Accessibles dans un volume creux aéré	OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>	pas OK (2)G <input type="checkbox"/>	pas OK (2)I <input type="checkbox"/>	pas OK (2)N <input type="checkbox"/>
4	Accessibles ou non dans un volume creux non aéré, une gaine technique non aérée ou un caniveau horizontal non aéré	pas OK (2)A <input type="checkbox"/>	pas OK (2)C <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>			pas OK (2)O <input type="checkbox"/>
5	Encastrés dans un mur ou sous chape	OK <input type="checkbox"/>	pas OK (2)D <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>			pas OK (2)P <input type="checkbox"/>
Tuyaux et raccord à l'extérieur du bâtiment							
6	Enterrés à l'extérieur du bâtiment	OK <input type="checkbox"/>	pas OK (2)E <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>	pas OK (2)Q <input type="checkbox"/>
7	Hors sol à l'extérieur du bâtiment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pas OK (2)H <input type="checkbox"/>	pas OK (2)J <input type="checkbox"/>	pas OK (2)R <input type="checkbox"/>
	Dans un coffret à l'extérieur, PE protégé mécaniquement et contre les UV (D51-003 § 4.4.6)	OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>	pas OK (2)S <input type="checkbox"/>
Tuyaux et raccord sous le bâtiment							
8	Enterrés sous un bâtiment	pas OK (1)B <input type="checkbox"/>	pas OK (1)F <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/>	pas OK (1)K <input type="checkbox"/>	pas OK (2)T <input type="checkbox"/>
	Zone à risque spécifique (p. ex. gaine d'ascenseur) D51-003 § 4.3.3	pas OK (2)U <input type="checkbox"/>					


SUJET DE CONTRÔLE H6: TUYAUTERIES DE GAZ À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ET À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT HORS SOL

Distance entre tuyaux	Distance entre chaque tuyau gaz et autre tuyau ou câble?	≥ 4 cm <input type="checkbox"/> < 4 cm <input type="checkbox"/> (1)A <input type="checkbox"/>
	Nappe de tuyaux de gaz?	oui → <ul style="list-style-type: none"> • Espace entre nappe de tuyaux et obstacle ≥ 20 cm <input type="checkbox"/> • Le tuyau le plus éloigné du bord accessible ≤ 50 cm <input type="checkbox"/> Pas OK, à spécifier:.....(2)B <input type="checkbox"/>
Tuyaux encastrés	Tuyaux en cuivre ou PLT encastrés?	Non <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	D51-003 § 4.3.2.5	Protégés contre la perforation par une protection en acier ≥ 2 mm?
	Oui <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> pas OK → tuyau en cuivre pas protégé contre la perforation (2)C <input type="checkbox"/> pas OK → tuyau en PLT pas protégé contre la perforation (2)D <input type="checkbox"/>
Colliers de fixation	Suffisamment de colliers et colliers adaptés au poids des tuyaux?	D51-003 § 4.4.7.1 + 4.4.1.1 + tableau 7 OK <input type="checkbox"/> pas OK (2)E <input type="checkbox"/>
	Isolation électrique des colliers?	D51-003 § 4.4.1.1 Métaux semblables ou métaux différents avec isolation électrique <input type="checkbox"/> Colliers en matière synthétique ou métaux différents sans isolation électrique (2)F <input type="checkbox"/>
	Point de soutien porte le poids d'une grande partie de tuyauterie verticale?	D51-003 § 4.4.7.1 OK <input type="checkbox"/> pas OK (2)G <input type="checkbox"/>
Protection mécanique de la tuyauterie	Est-ce-que la tuyauterie est elle protégé mécaniquement lorsqu'il existe un risque de dommage mécanique?	D51-003 § 4.3.2.1 + §4.4.8 OK <input type="checkbox"/> pas OK (2)H <input type="checkbox"/>
	Est-ce-que les tuyaux à l'extérieur hors sol en cuivre ou PLT sont ils protégé mécanique, jusqu'à une hauteur de 2 m d'hauteur?	D51-003 § 4.3.2.7 OK <input type="checkbox"/> pas OK (2)I <input type="checkbox"/>
Dilatation thermique	Est-ce-que la tuyauterie est elle conçu pour absorber la dilatation thermique?	D51-003 § 4.10.1 OK <input type="checkbox"/> pas OK (2)J <input type="checkbox"/>


SUJET DE CONTRÔLE H7: TUYAUTERIES DE GAZ - ENTERRÉES À L'EXTÉRIURE D'UN BÂTIMENT

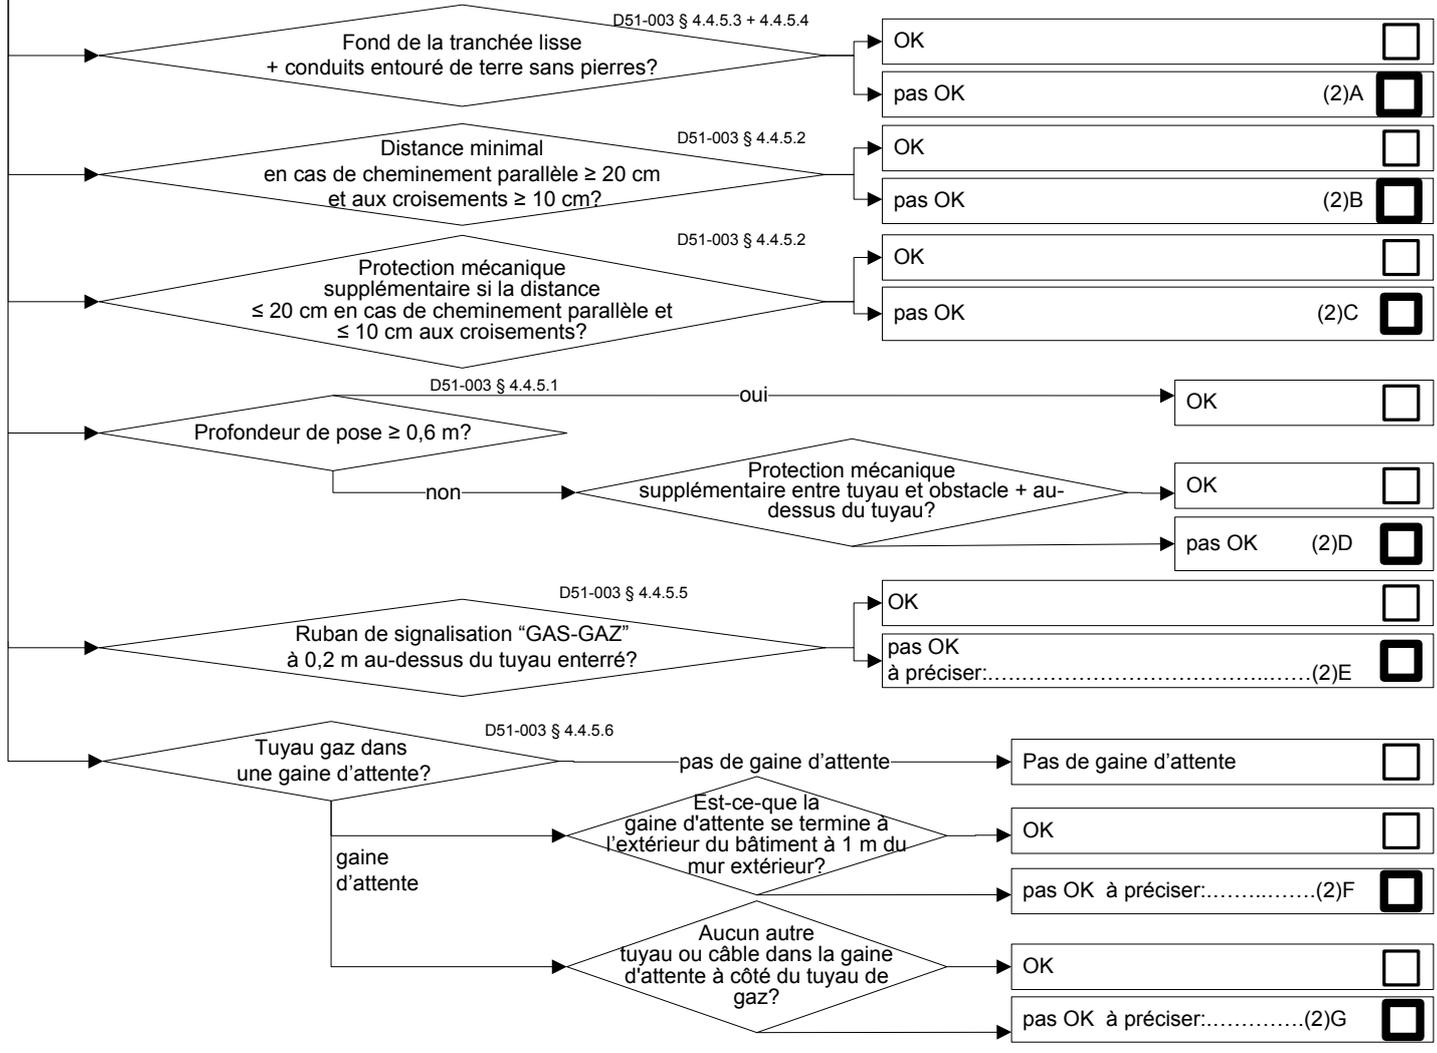


SUJET DE CONTRÔLE H8: TUYAUTERIES DE GAZ - ENTERRÉES SOUS UN BÂTIMENT

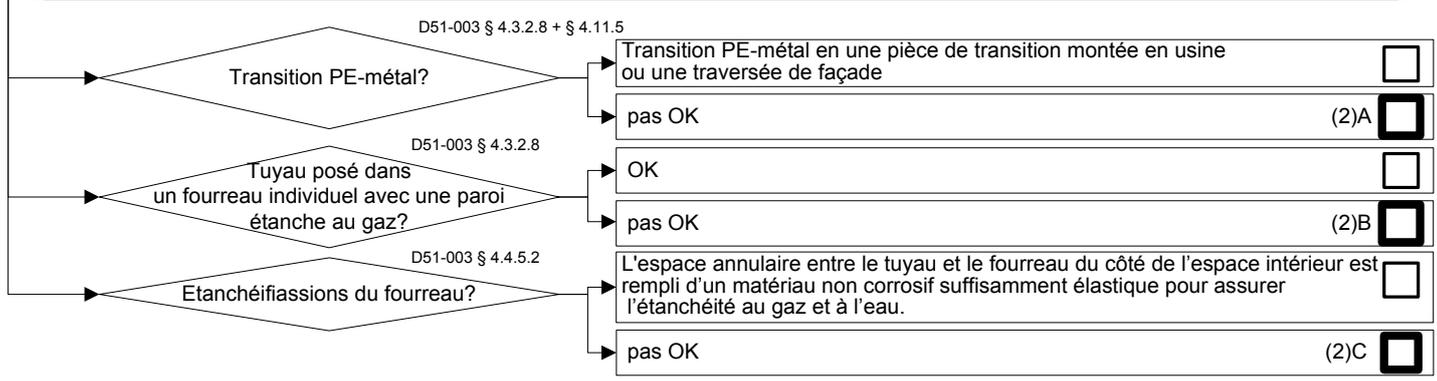


SUJET DE CONTRÔLE H9: TUYAUTERIES DE GAZ - TRAVERSÉES DE MURS EXTÉRIEURES, SOLS ET PAROIS

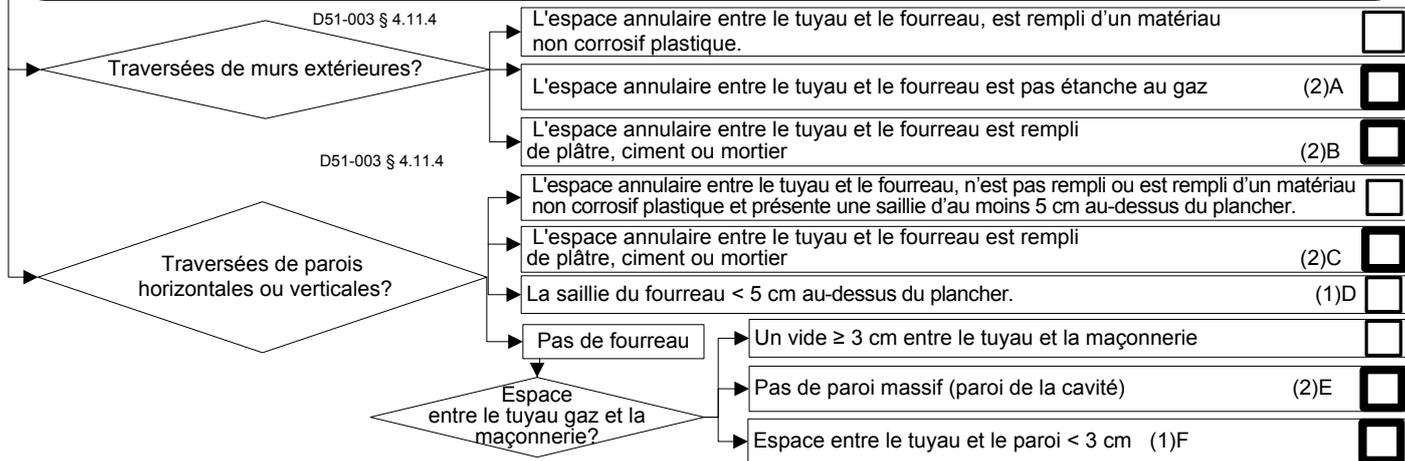


SUJET DE CONTRÔLE H10: LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE, JOINTS ISOLANTS ET CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE

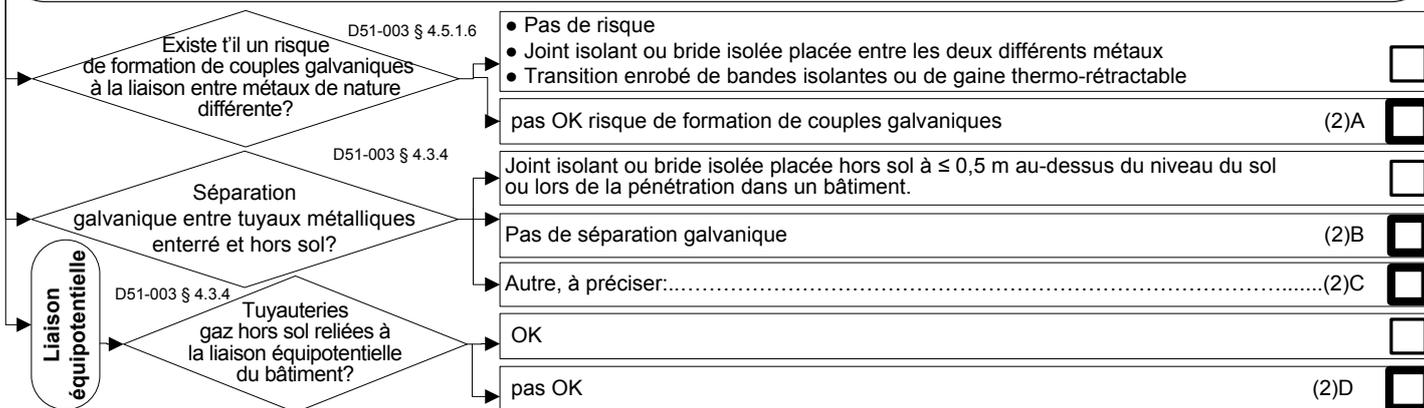


SUJET DE CONTRÔLE H11: FLEXIBLES POUR LE RACCORDEMENT DES APPAREILS D'UTILISATION AU GAZ NATUREL

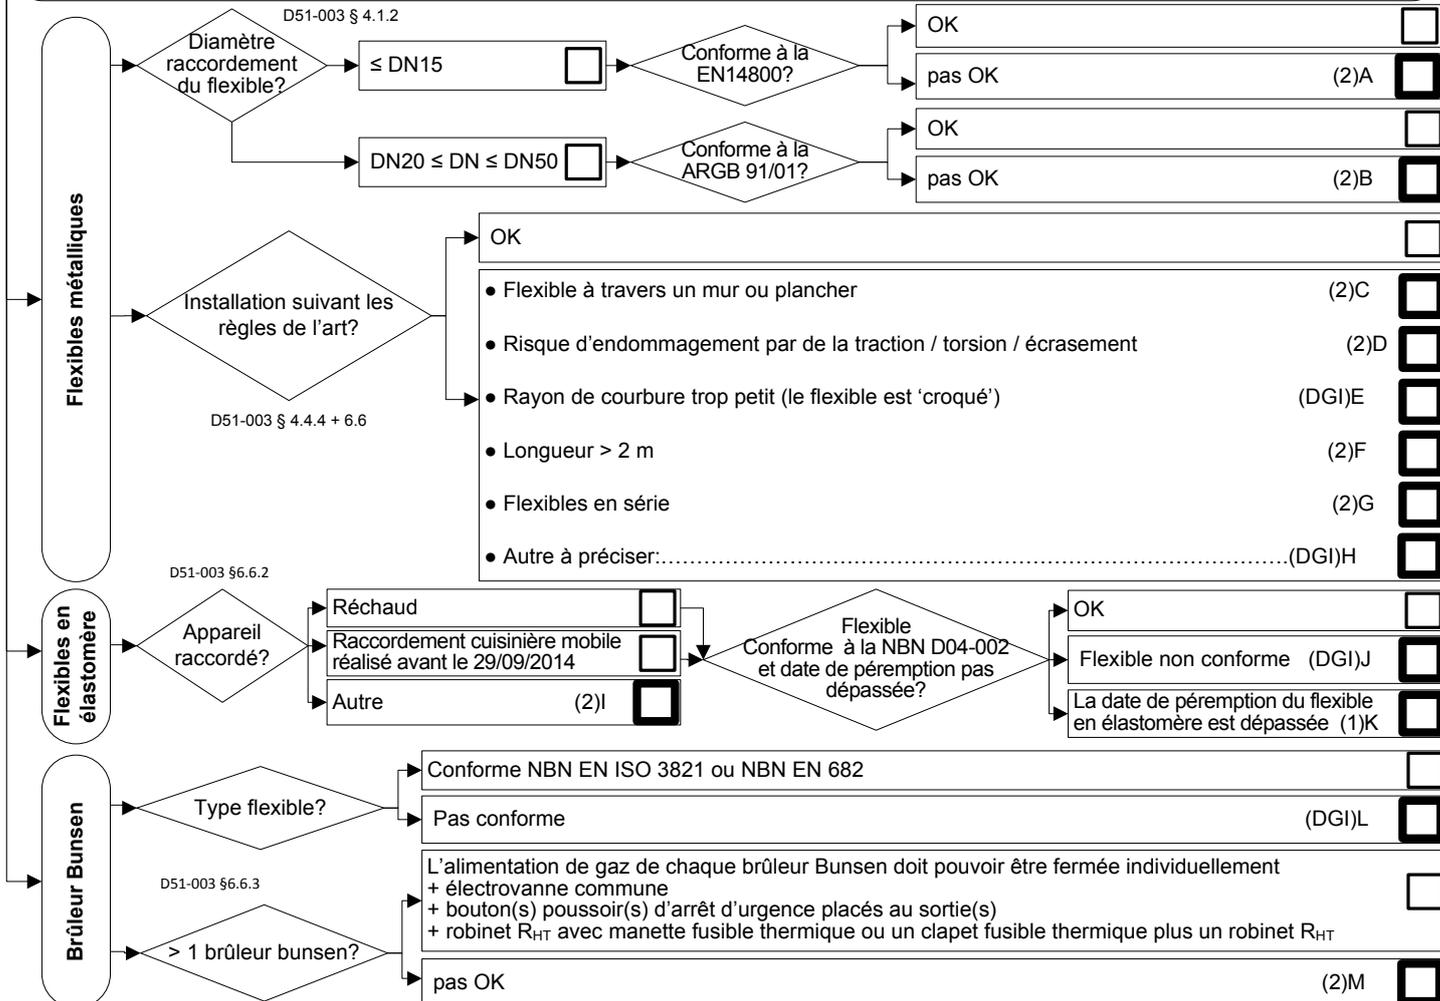

SUJET DE CONTRÔLE H13: IDENTIFICATION DES TUYAUTERIES

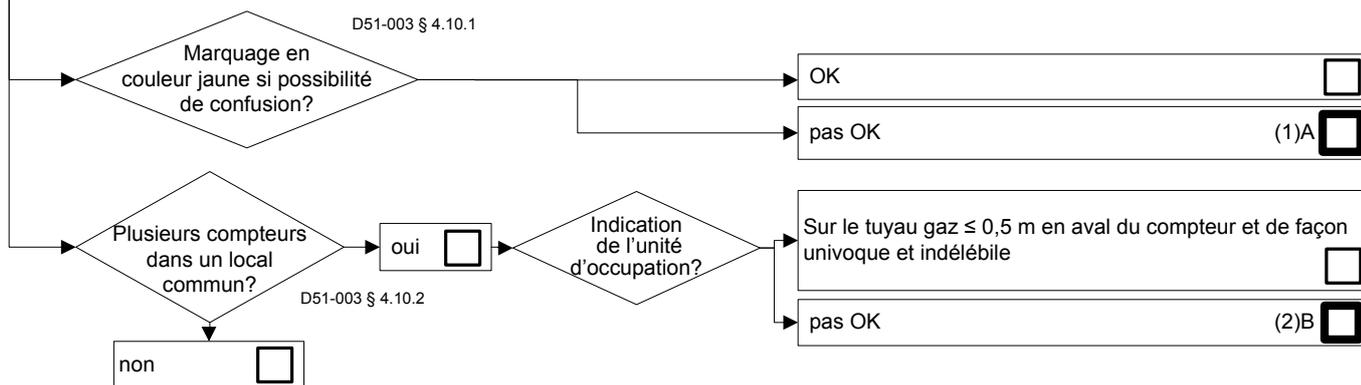

SUJET DE CONTRÔLE H14: ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ ET PERTE DE CHARGE ADMISSIBLE

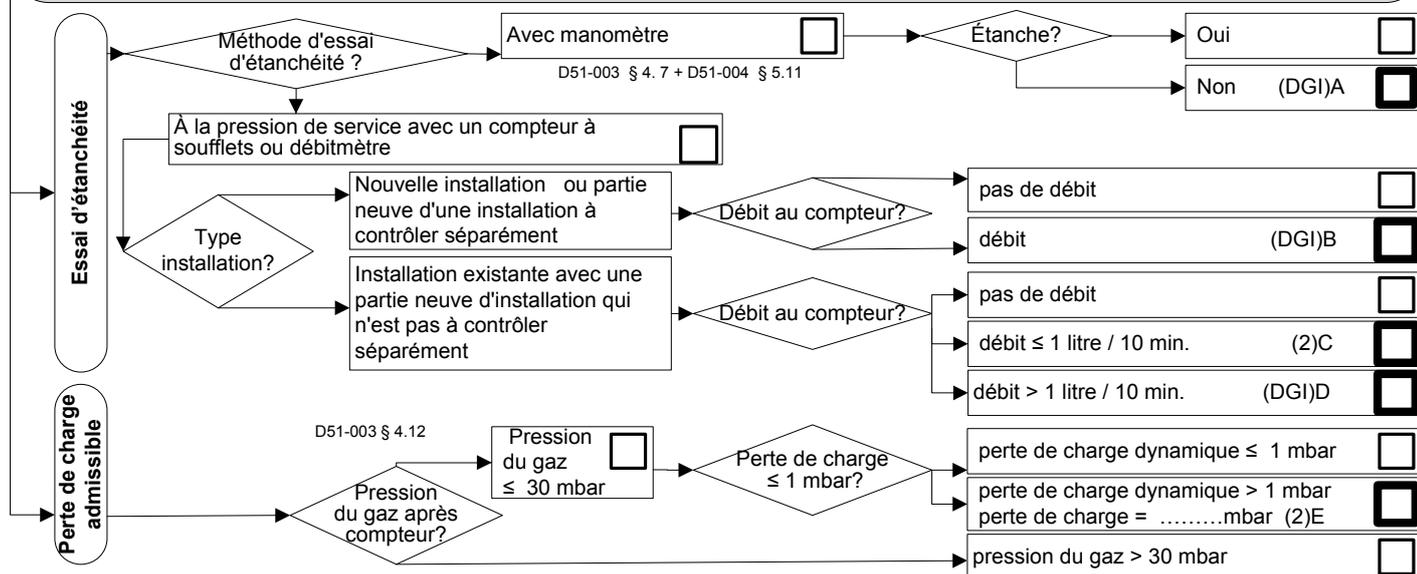

Si un **COMPTEUR A SOUFFLETS G4 ou G6** est **PRÉSENT**, fonctionnant à la pression de distribution (gaz naturel : 20/25 mbar), il sera utilisé comme instrument de mesure de l'étanchéité. Afin de s'assurer que le compteur n'est pas bloqué et qu'il peut indiquer un petit débit, il convient de créer un petit débit à l'aide d'un appareil d'utilisation.


- * Arrêtez tous les appareils d'utilisation.
- * Notez l'index du compteur et enclenchez le chronomètre.
- * Attendez le temps nécessaire :
 - 10 minutes pour un compteur de type G4/G6 (Q_{max} 6m³/h / Q_{max} 10m³/h);
 - cette méthode ne peut pas être utilisée pour un compteur égal ou supérieur au G10 (Q_{max} égal ou supérieur à 16m³/h).
- * Lecture de l'index - calculez l'écart.
- * Si le contrôle n'indique pas de perte, l'opération est terminée.
- * Si le contrôle indique une perte inférieure ou égale à 1 litre par 10 minutes, l'installation présente une non-conformité 2.
- * Si le contrôle indique une perte de plus de 1 litre par 10 minutes, l'installation présente une non-conformité DGI et l'installation intérieure doit être mise hors service - fermez le robinet du compteur à gaz et scellez-le.

NBN D 51-003 / § 4.7


L'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ AVEC MANOMÈTRE d'installations **neuves** ou parties neuves d'installations est réalisé :
 - pour les installations intérieures neuves basse pression à une pression de contrôle de 150 mbar - Avis Technique ARGB 09/01;
 - pour les installations intérieures existantes basse pression ayant une pression de service de 20 ou 25 mbar, l'essai d'étanchéité est réalisé à cette pression.

Procédure:
 - arrêtez tous les appareils à gaz - robinets d'arrêt en position ouverte;
 - mettez l'installation sous pression - attendez la stabilisation de la pression;
 - après une période d'attente d'au moins 10 minutes, la pression indiquée au manomètre de contrôle ne peut avoir diminué; absence de la formation de bulles sur tous les raccords accessibles lors du badigeonnage aux produits moussants.

J1: SUJET DE CONTROLE J1 MARQUAGE DE L'APPAREIL D'UTILISATION

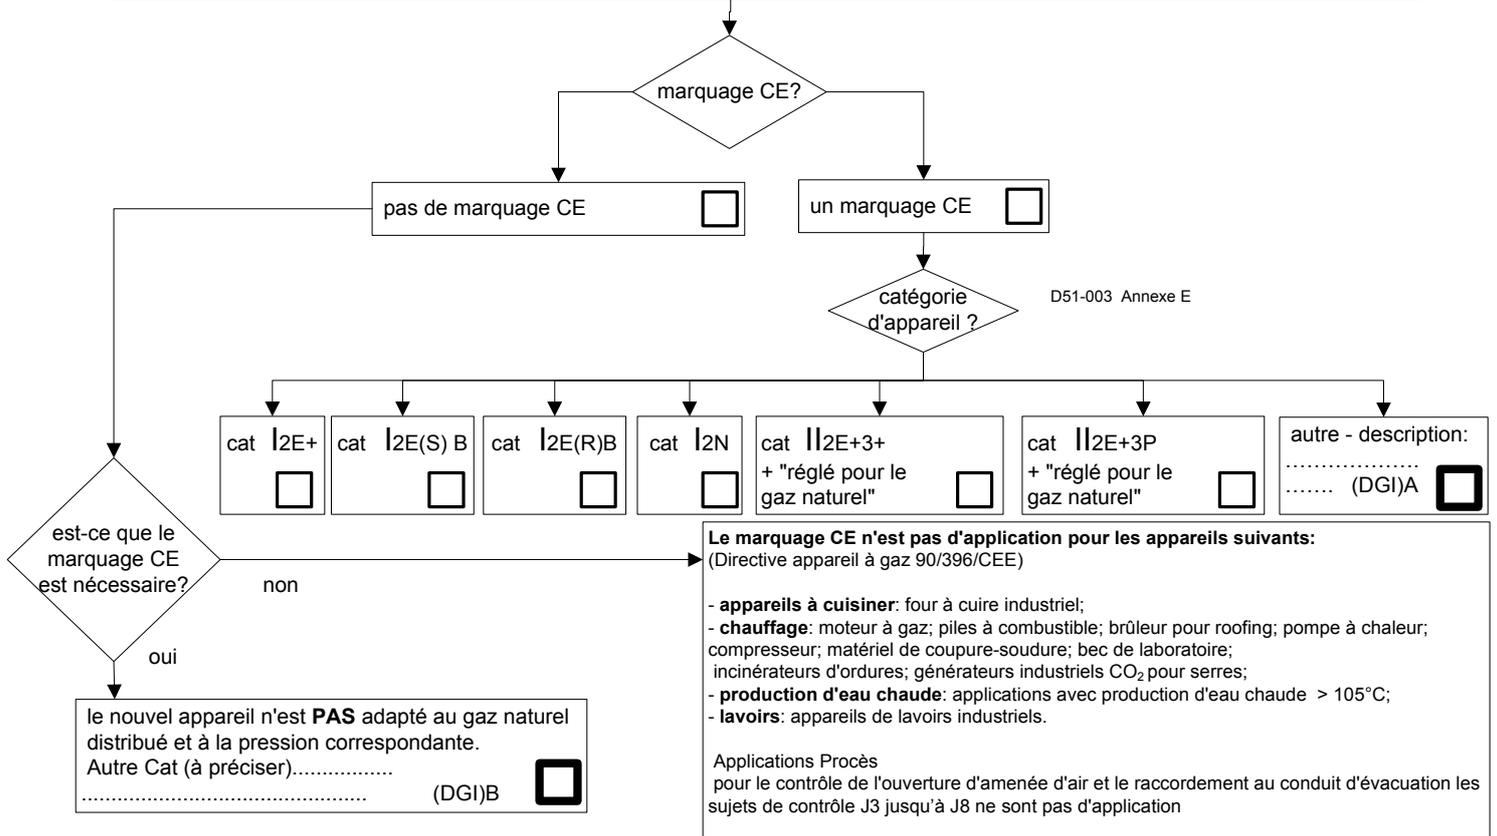

SUJET DE CONTRÔLE J2: APPAREILS SPÉCIFIQUES

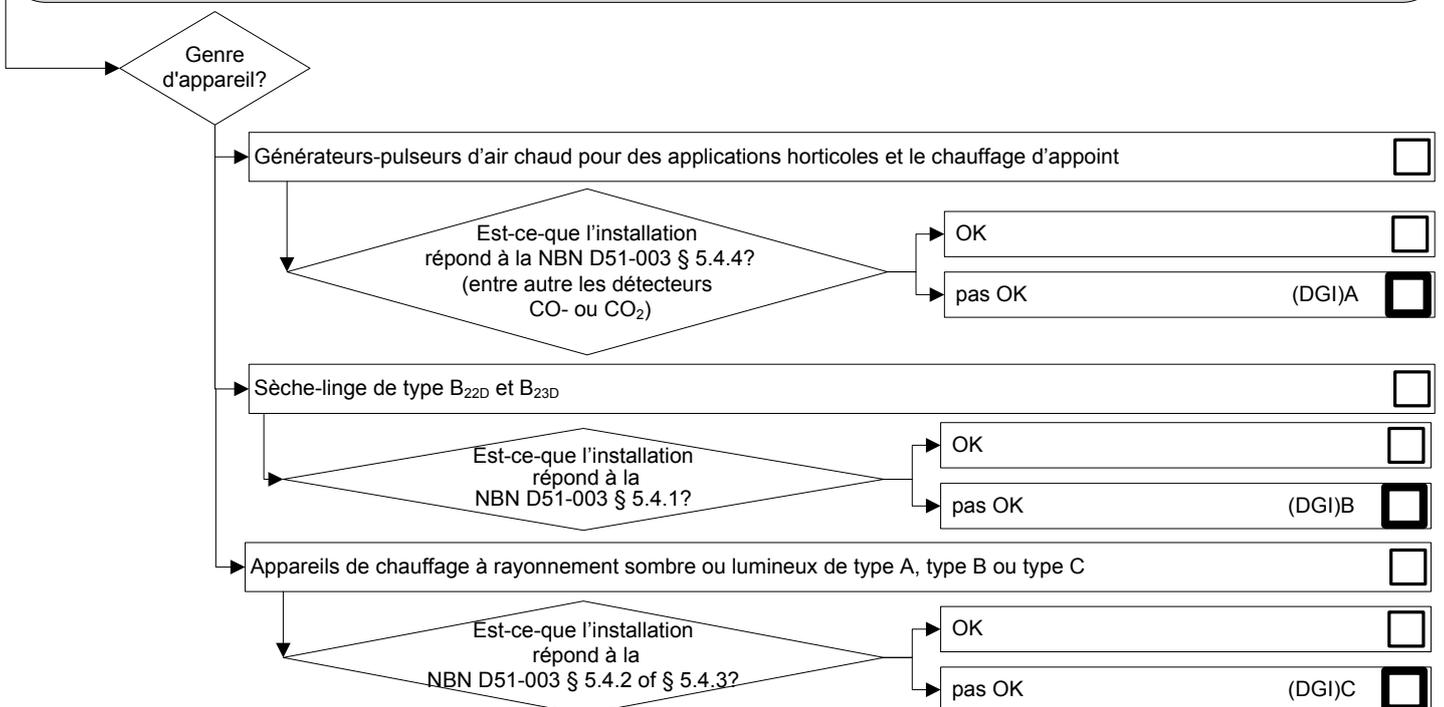

SUJET DE CONTRÔLE J3: APPAREILS D'UTILISATION DE TYPE A – AMENÉE D'AIR COMBURANT + ÉVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION

Genre d'appareil?

- Cuisinière, taque de cuisson, four artisanal, bec Bunsen
- Machine à laver, sèche-linge avec puissance < 10 kW
- Appareil de type A₃ installé à l'extérieure du bâtiment en plein air: CC / ECS

Chaque case ci-dessus a un à sa droite.

Chaque-eau 5 litres/minute

Date d'installation ou de remplacement du chauffe-eau?

- Remplacement après le 1/09/2015
- Nouvelle installation après le 29/09/2014 (2)A

Chaque-eau existante

Appareil muni d'un dispositif de protection d'atmosphère?

Oui: Type A_{1AS} avec dispositif de protection d'atmosphère

Non: Type A₁ sans dispositif de protection d'atmosphère (DGI)B

Application?

- bain / douche (2)C
- cuisine / lavabo

amenée d'air

orifice d'amenée d'air?

type d'appareil	section(s) conforme(s) (cm ² /kW)			nouveau bâtiment ou puissance > 30kW
	bâtiment existant et puissance ≤ 30 kW			
	direct vers l'extérieur	avec 1 ouverture de transfert	avec 2 ouvertures de transfert	direct vers l'extérieur
A-	13	18	23	13

- ouverture non obturable avec une section nette minimale de 150 cm² (D51-003 § 5.2.1.4 + § 5.2.1.2)

attention: si l'amenée d'air est faite par ouverture(s) de transfert, **toutes** les ouvertures de transfert + ouvertures vers l'extérieur doivent avoir la même section (voir tableau)

amenée d'air insuffisante ou orifice obturable ou orifice placé trop haut (plus haut que 30 cm. au-dessus du sol) (2)D

pas d'orifice d'amenée d'air ou obturé description:..... (DGI)E

évacuation des produits de combustion

hotte de cuisine, sèche-linge ou système d'extraction similaire, avec évacuation vers l'extérieur, dans l'espace d'installation? D51-003 § 5.2.3.3

oui

- amenée d'air supplémentaire: 160 cm²/100m³/h d'extraction d'air
- hotte de 60 cm: 350 m³/h ou 560 cm²
- hotte de 90 cm: 500 m³/h ou 800 cm² ou verrouillage électrique

non


pas d'amenée d'air supplémentaire ou amenée d'air supplémentaire insuffisante (2)F

orifice d'évacuation des produits de combustion conforme? D51-003 § 5.3.2


orifice ou conduit conforme: minimum 150 cm² net, directement vers l'extérieur, non obturable, plus haut que le dessus de l'appareil et visible de l'appareil

pas d'orifice d'évacuation ou orifice pas conforme (DGI)G

SUJET DE CONTROLE J4 - APPAREILS D'UTILISATION DE TYPE B – INSTALLATION DANS DES LOCAUX APPROPRIES

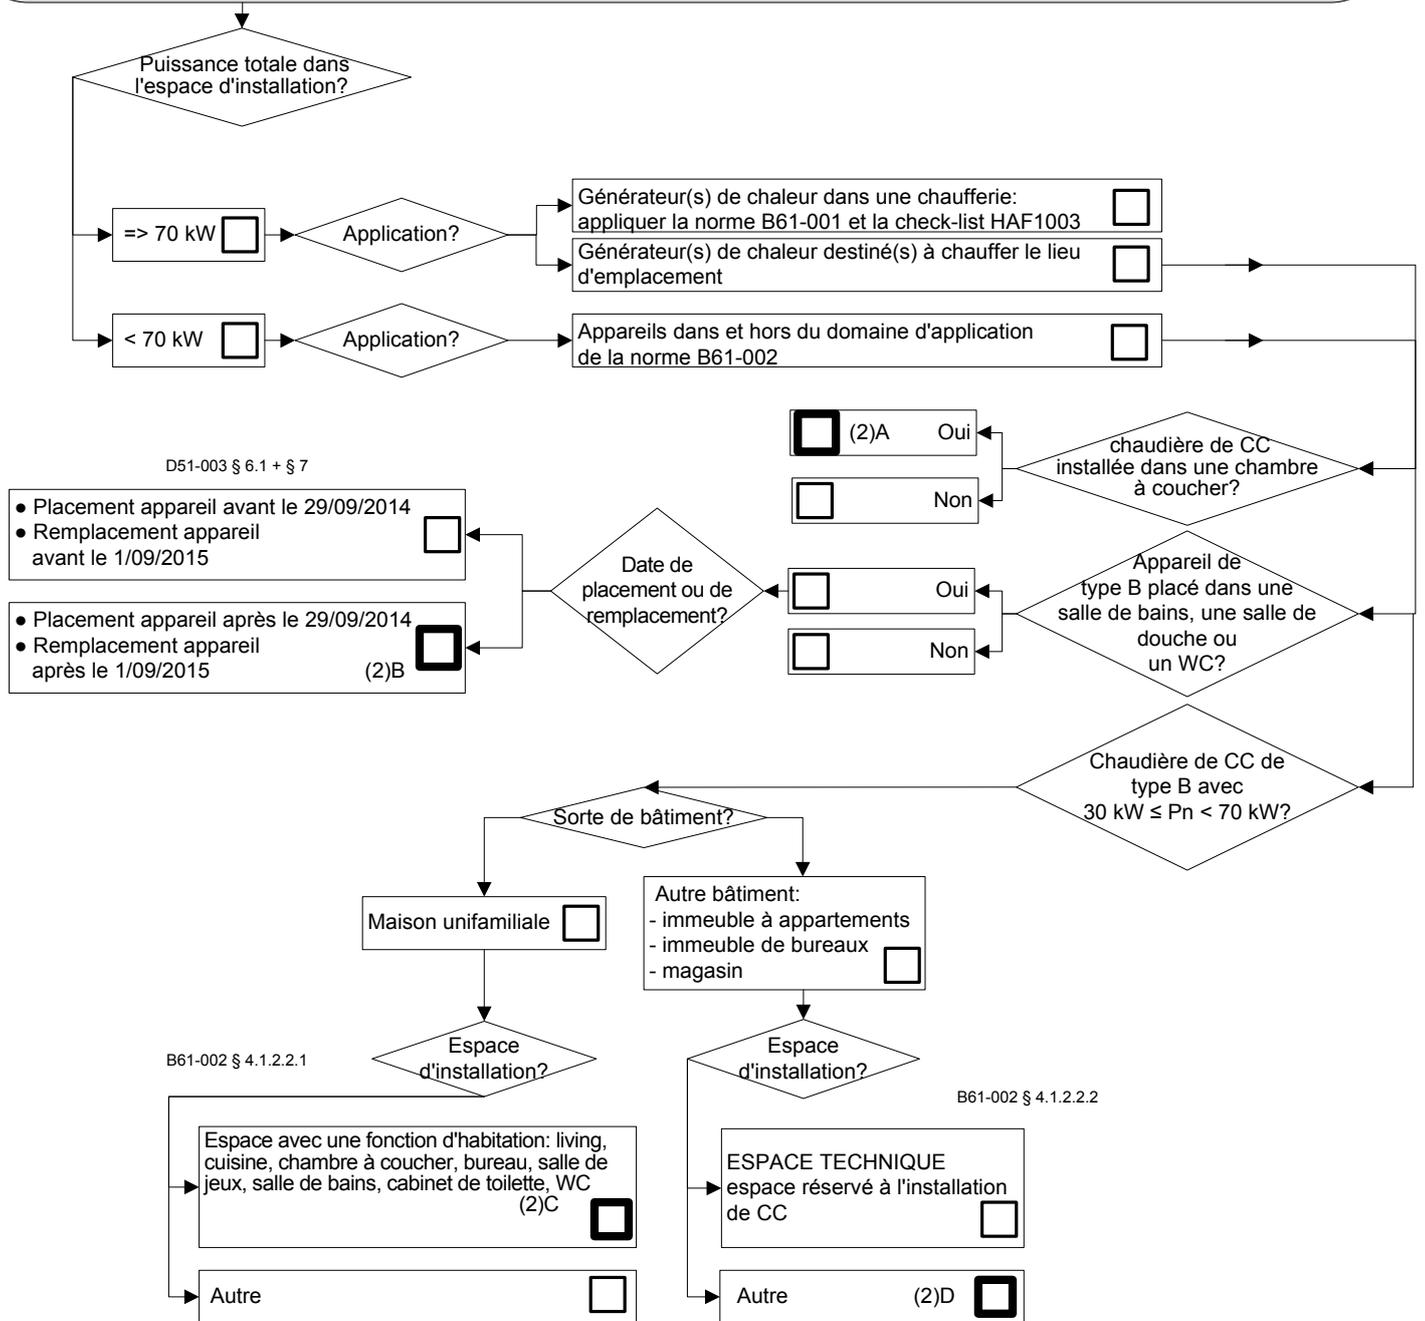


SUJET DE CONTROLE J5 APPAREILS D'UTILISATION DE TYPE B - AMENEE D'AIR COMBURANT

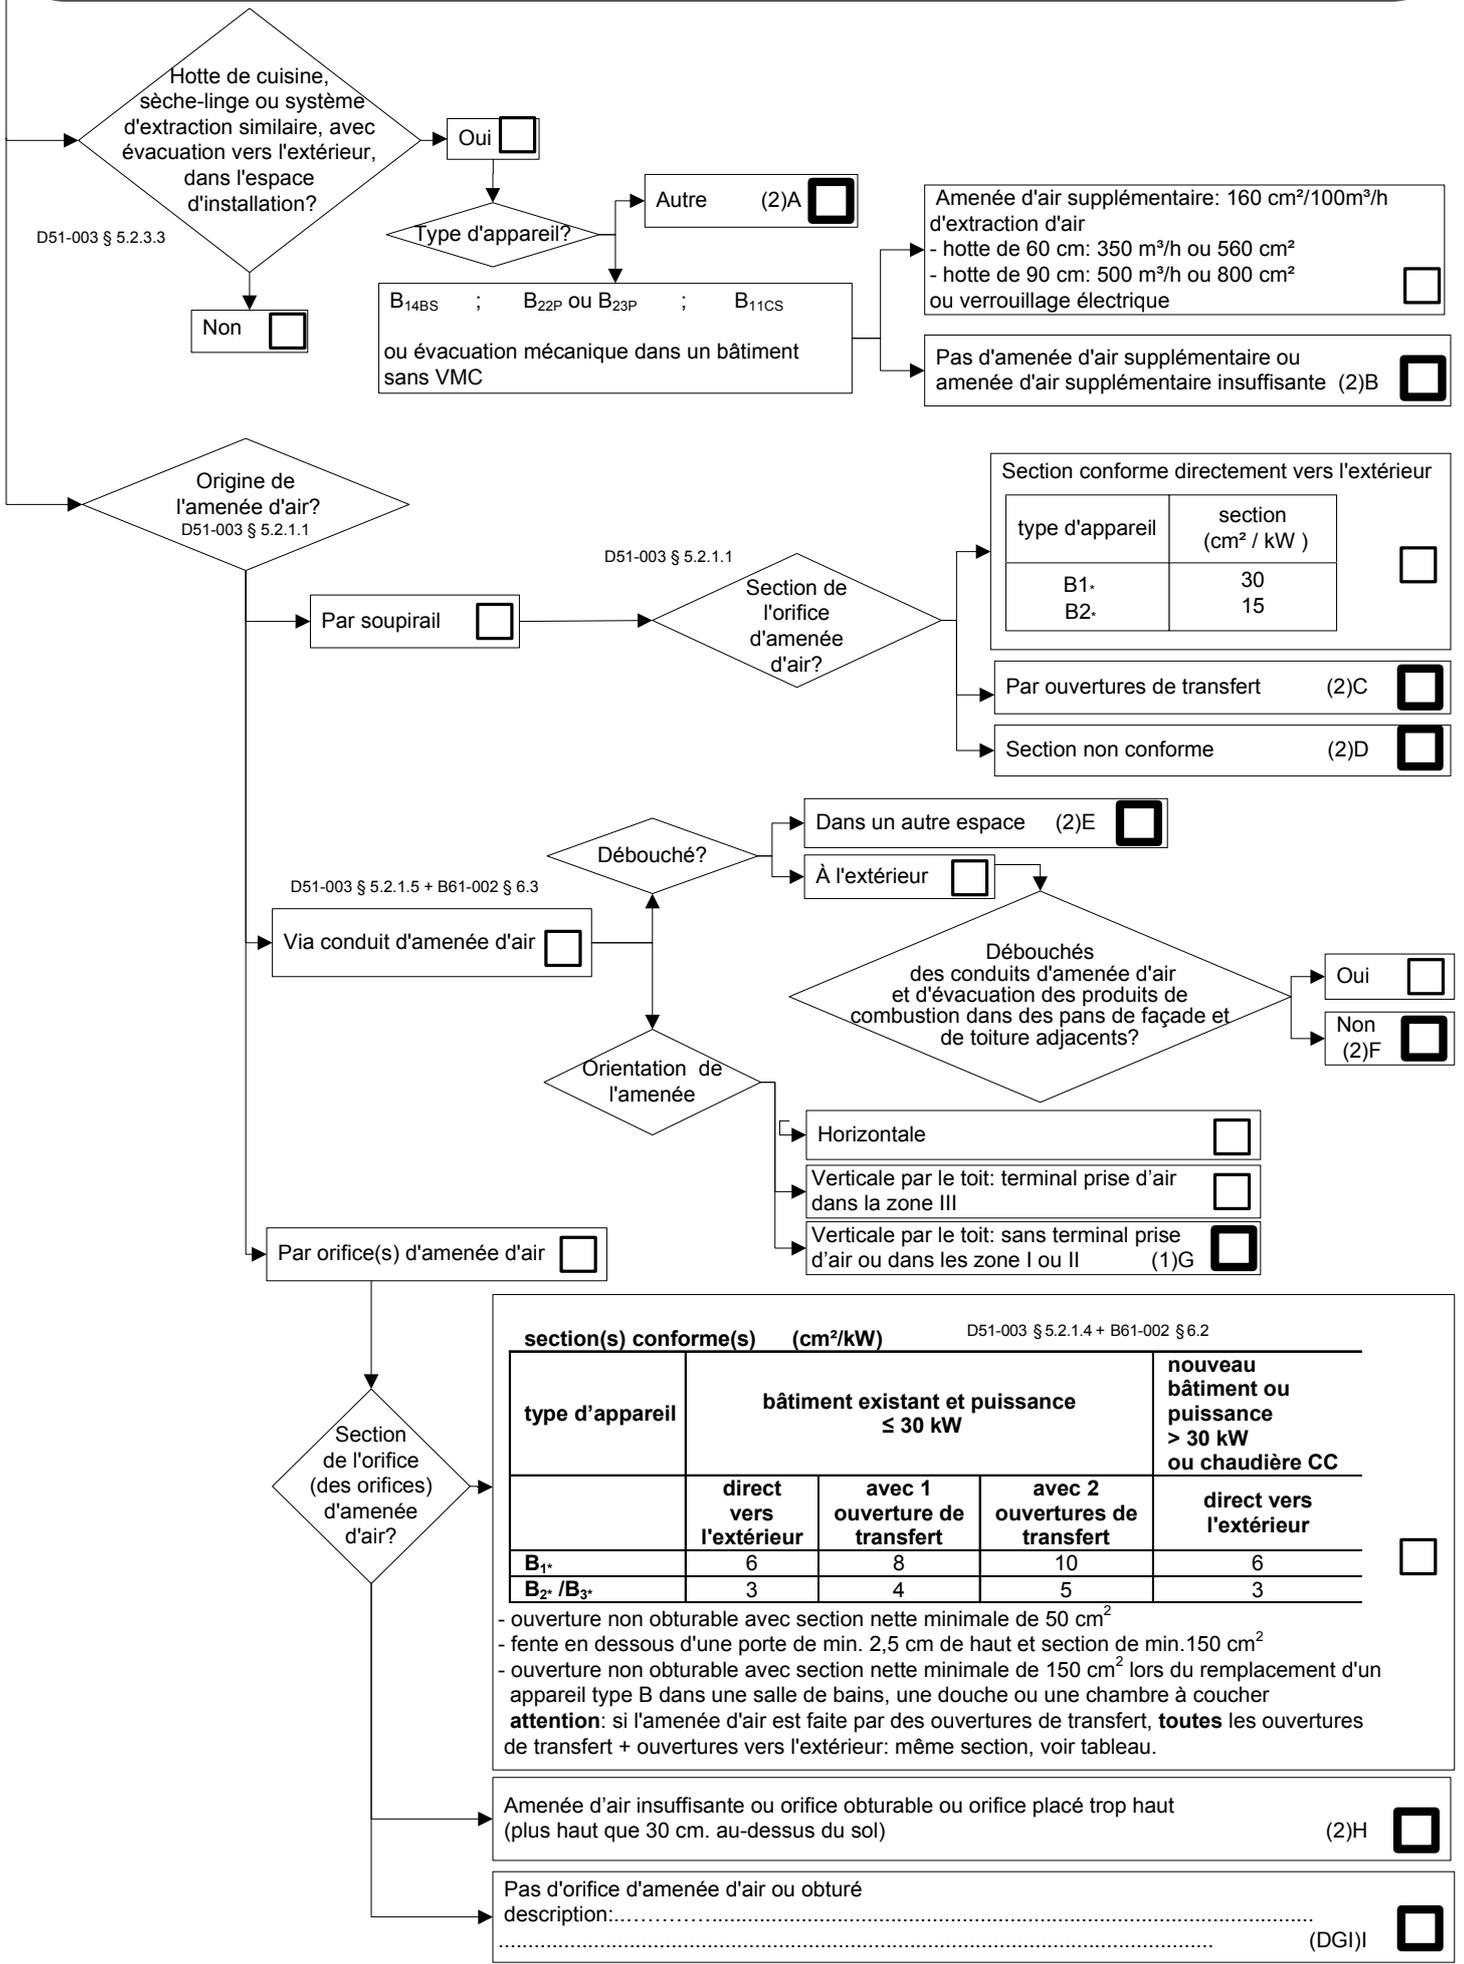

SUJET DE CONTROLE J6

APPAREILS D'UTILISATION DE TYPE B - EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION - CONDUIT DE RACCORDEMENT

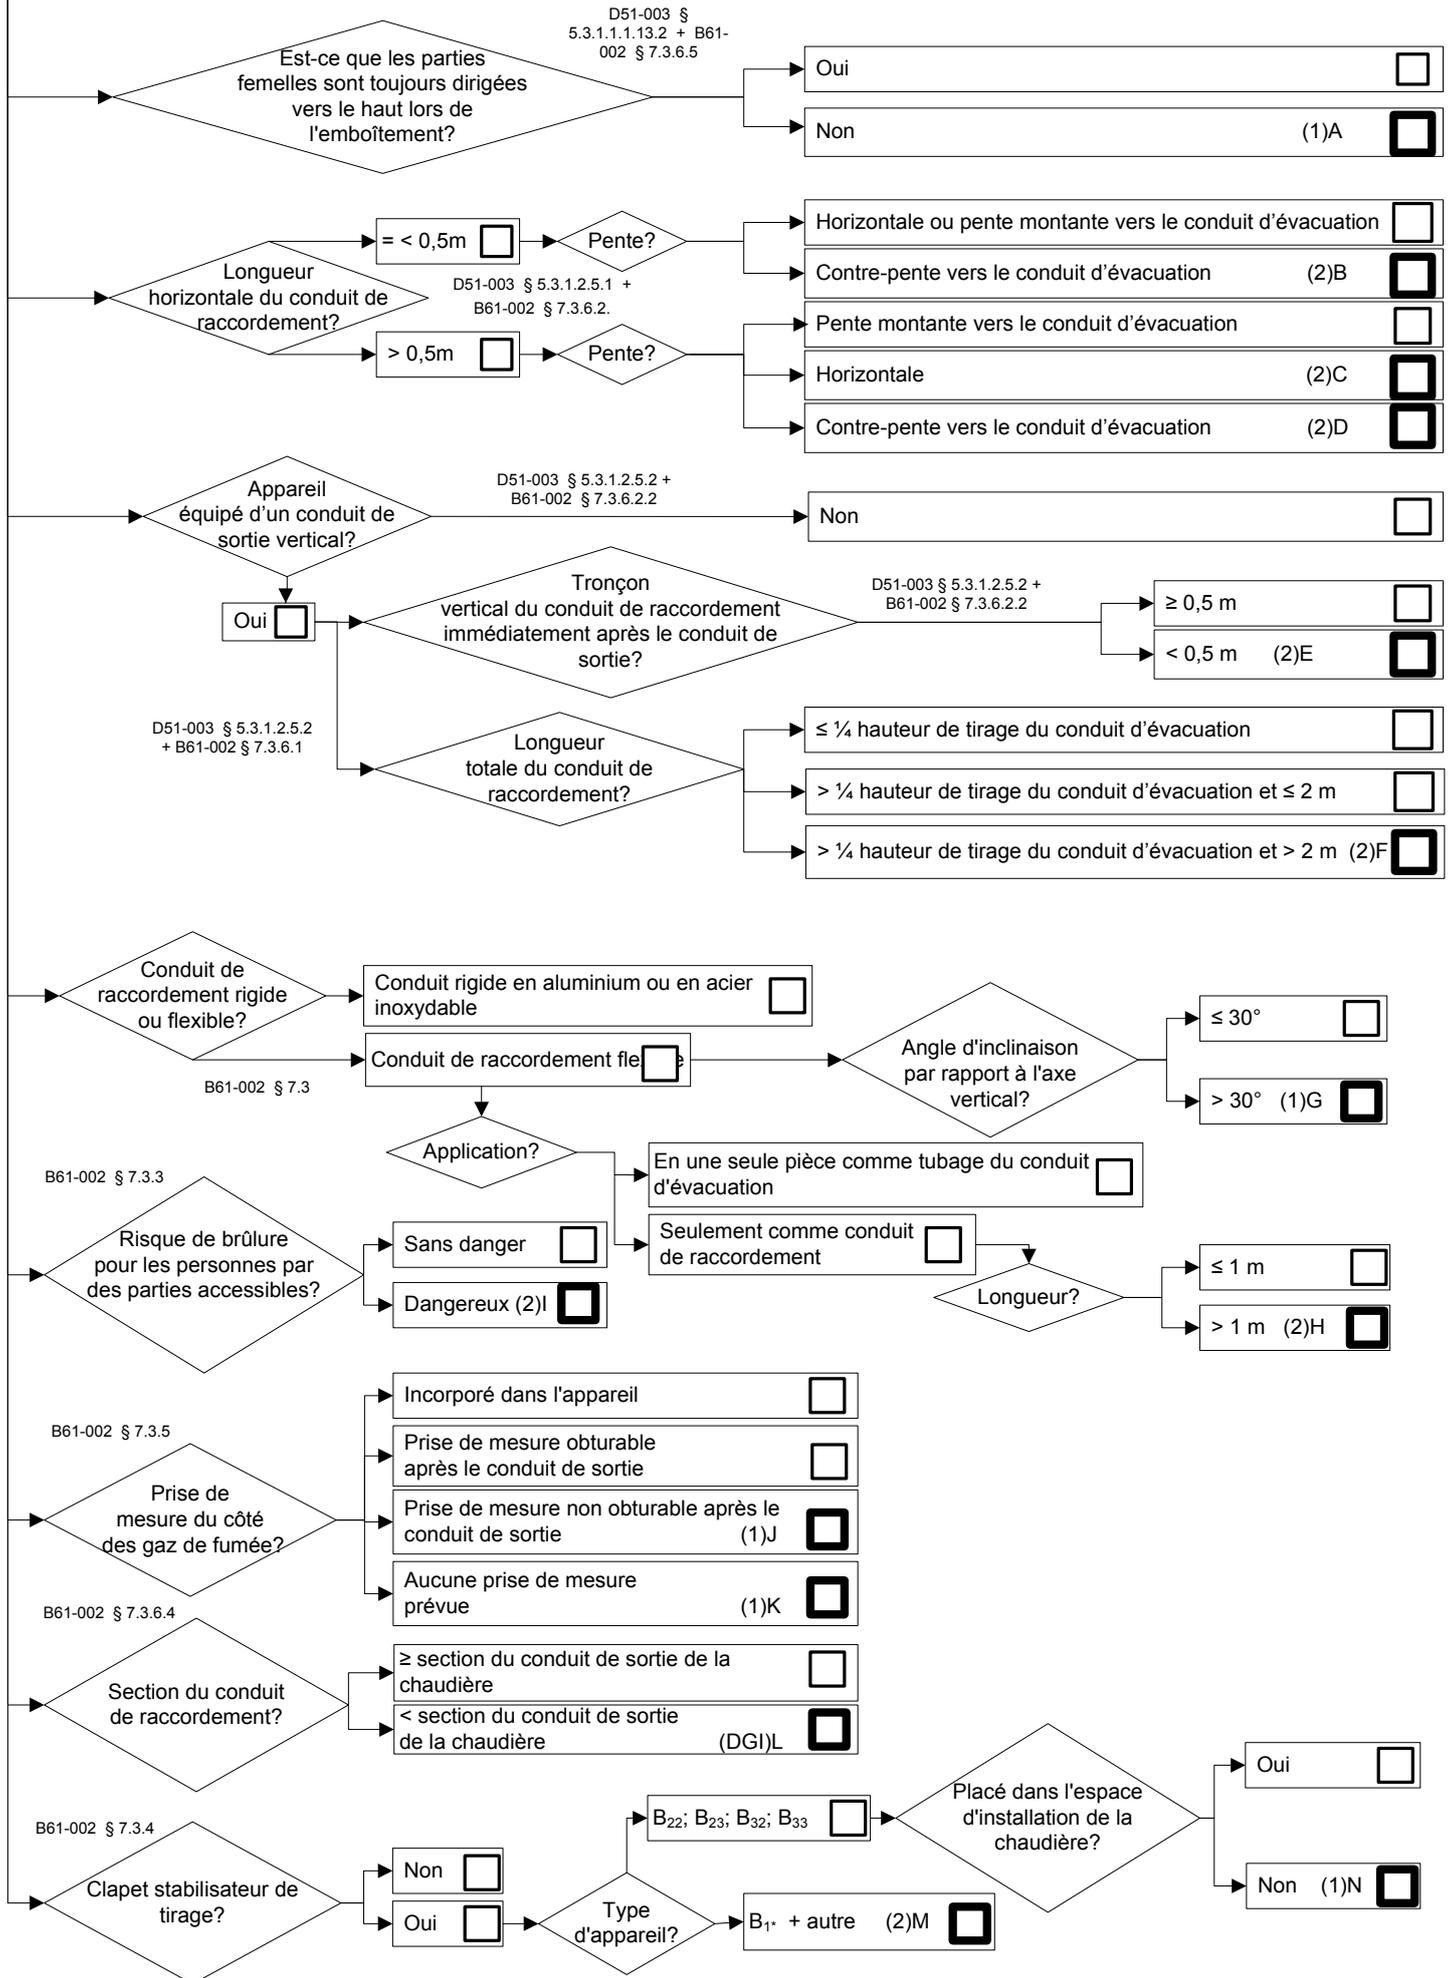

SUJET DE CONTROLE J7

APPAREILS D'UTILISATION DE TYPE B - EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION - CONDUIT D'EVACUATION

D51-003 Annexe E + B61-002 Annexe B

Type d'appareil ?

Appareil avec COUPE-TIRAGE ANTIREFOULEUR - "CT-AR" SANS ventilateur - Type B11*

Appareil avec CT-AR - AVEC ventilateur

Appareil sans CT-AR

Autre (DG)A

B11

B11AS

B11BS

B11CS

B12AS

B12BS

B12CS

B13AS

B13BS

B13CS

B41AS ou BS ou CS

B14BS

B22

B23

B22P

B23P

B32

B33

Lieu d'installation?
 D51-003 § 5.3.1.1.4

À l'extérieur

Autre: (DG)B

Possibilité de vérifier le tirage d'un appareil étant en fonctionnement?
 D51-003 § 5.3.1.1.3

Possible

Avec système d'évacuation préfabriqué?
 D51-003 § 5.3.1.1.8

Oui

Non (1)D

Conduit individuel étanche à l'air?
 D51-003 § 5.3.1.1.6 + § 5.3.1.1.5

Oui

Non (2)C

Refolement après 3 min. de fonctionnement?

Pas de refolement

Refolement (DG)E

Conduit d'évacuation individuel avec tirage naturel

Hauteur du conduit d'évacuation?
 B61-002 § 7.4.6

≥ 2,5 m au-dessus du conduit de sortie de l'appareil

< 2,5 m au-dessus du conduit de sortie de l'appareil (2)F

Raccordement au conduit d'évacuation?
 D51-003 § 5.3.1.4.1 + B61-002 § 7.4.1.2.2.1

2 appareils directement sur le conduit d'évacuation, la différence de hauteur entre les centres des conduits ≥ 2 x le plus grand diamètre et ≥ 0,5 m

2 appareils (pas de chaudières de CC) par un collecteur sur le conduit d'évacuation,
 $S_{collecteur} = 0,8 (S1 + S2)$
 ou $D_{collecteur} = \sqrt{0,8 \cdot (D1^2 + D2^2)}$

Un ensemble composé d'appareils montés en batterie est assimilé à un appareil si conçu et approuvé à cet effet

Autre: (DG)G

Conduit d'évacuation collectif avec tirage naturel

Appareils au même niveau?

Appareils à des niveaux différents

Type de conduit d'évacuation?
 D51-003 § 5.3.1.4.2 + B61-002 § 7.4.1.2.2.2

Conduit d'évacuation collectif multiple (shunt)

Conduit d'évacuation collectif unique

Caractéristiques?

≤ 3 niveaux + tronçon individuel ≥ 2,5 m débouché ≥ 4 m au-dessus de l'appareil le plus haut raccordé sur la partie collective du conduit shunt

> 3 niveaux (2)H

Tronçon individuel < 2,5 m ou débouché < 4 m au-dessus de l'appareil le plus haut raccordé sur la partie collective du conduit shunt (2)I


Caractéristiques?

≤ 3 niveaux et débouché ≥ 4 m au-dessus de l'appareil le plus haut


> 3 niveaux (2)J

Débouché < 4 m au-dessus de l'appareil le plus haut (2)K


de la page 16 **APPAREILS D'UTILISATION DE TYPE B - EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION - CONDUIT D'EVACUATION**

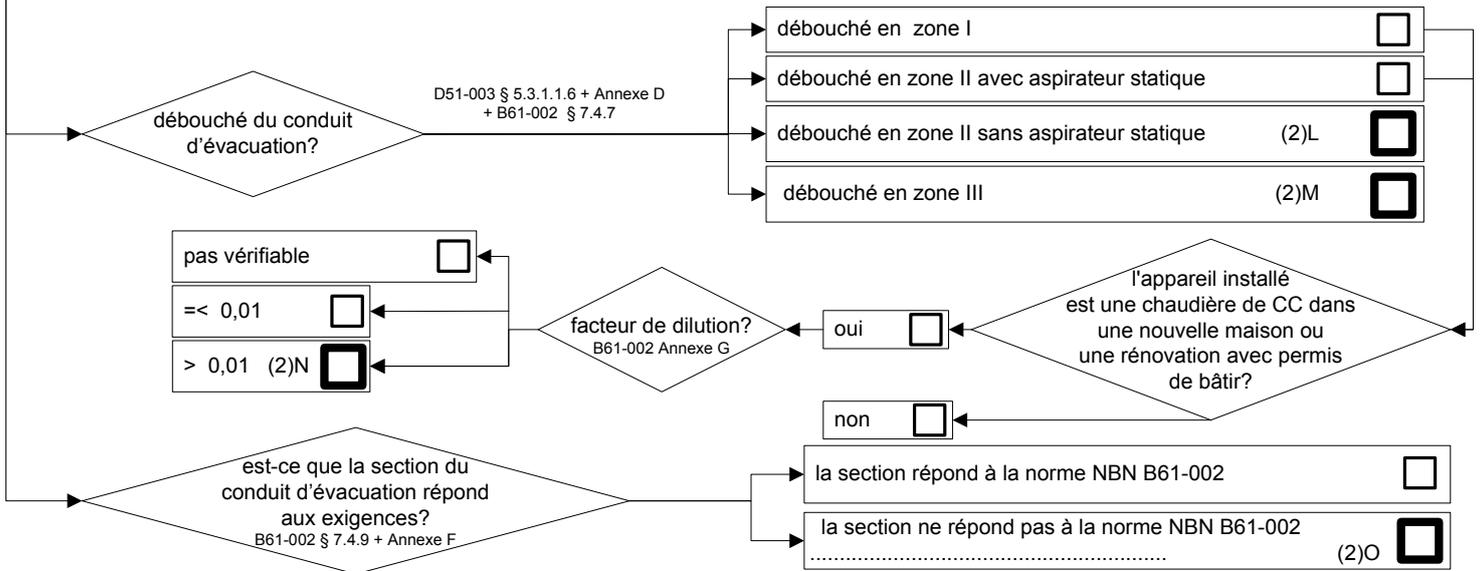


SUJET DE CONTROLE J8 - APPAREILS D'UTILISATION DE TYPE B - MATIERE CONDUIT DE RACCORDEMENT ET CONDUIT D'EVACUATION

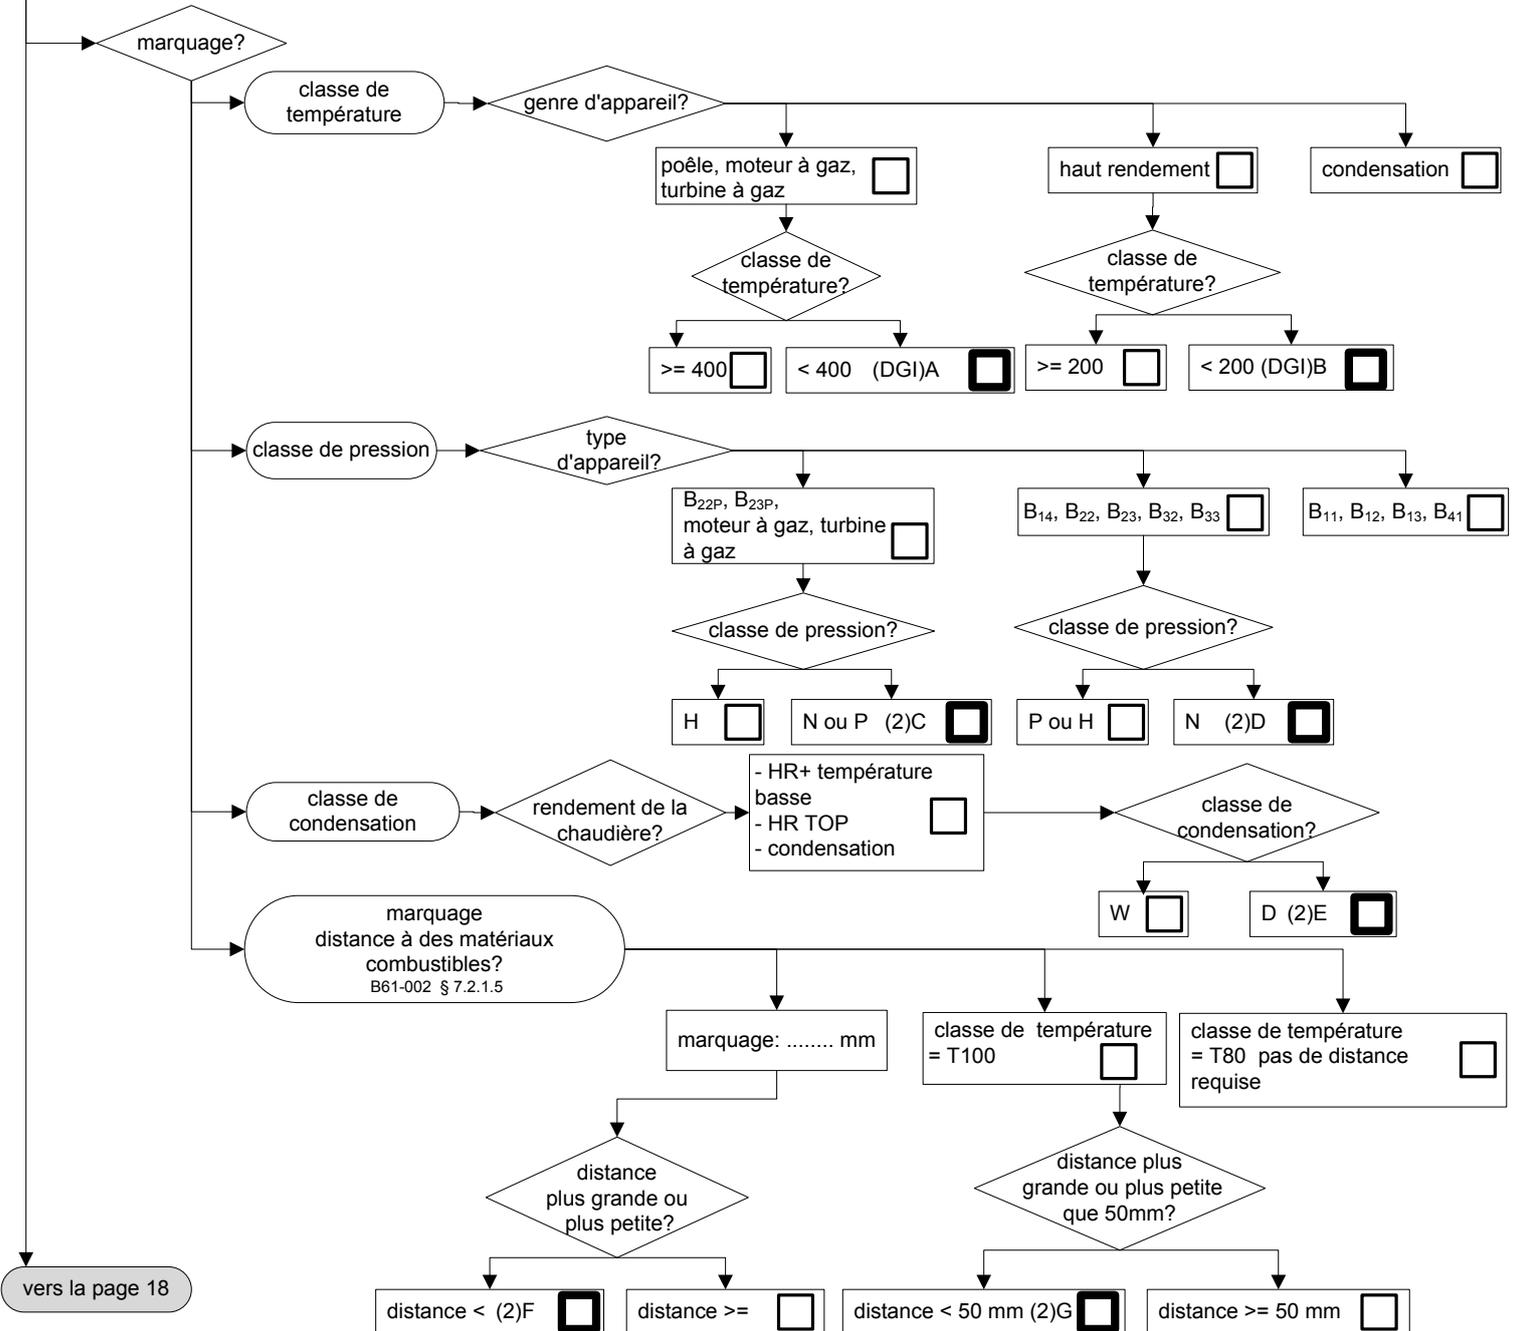

de la page 17 **APPAREILS D'UTILISATION DE TYPE B - MATIERE CONDUIT DE RACCORDEMENT ET CONDUIT D'EVACUATION**

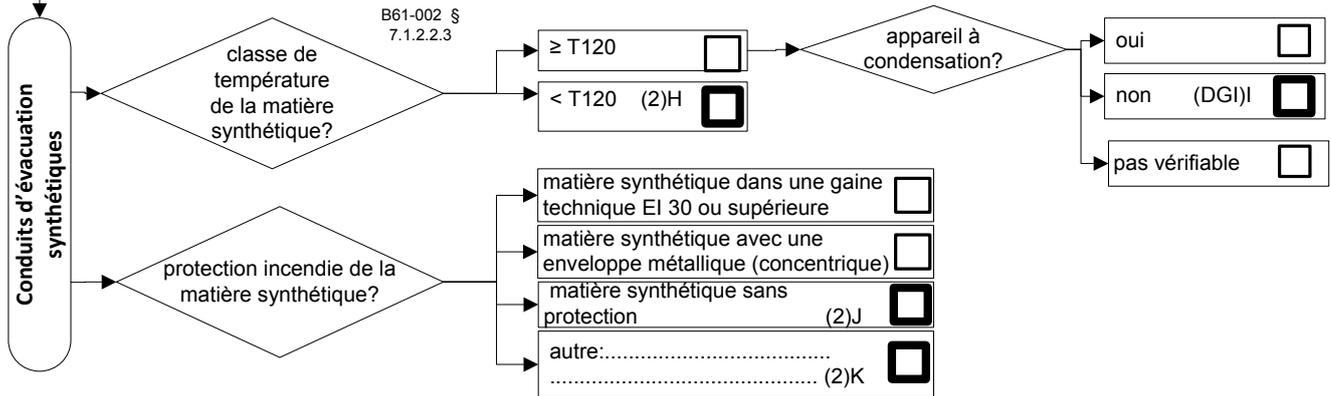


SUJET DE CONTROLE J9
APPAREILS D'UTILISATION DE TYPE B - EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION AU MOYEN D'UN EXTRACTEUR INSTALLE A L'EXTERIEUR

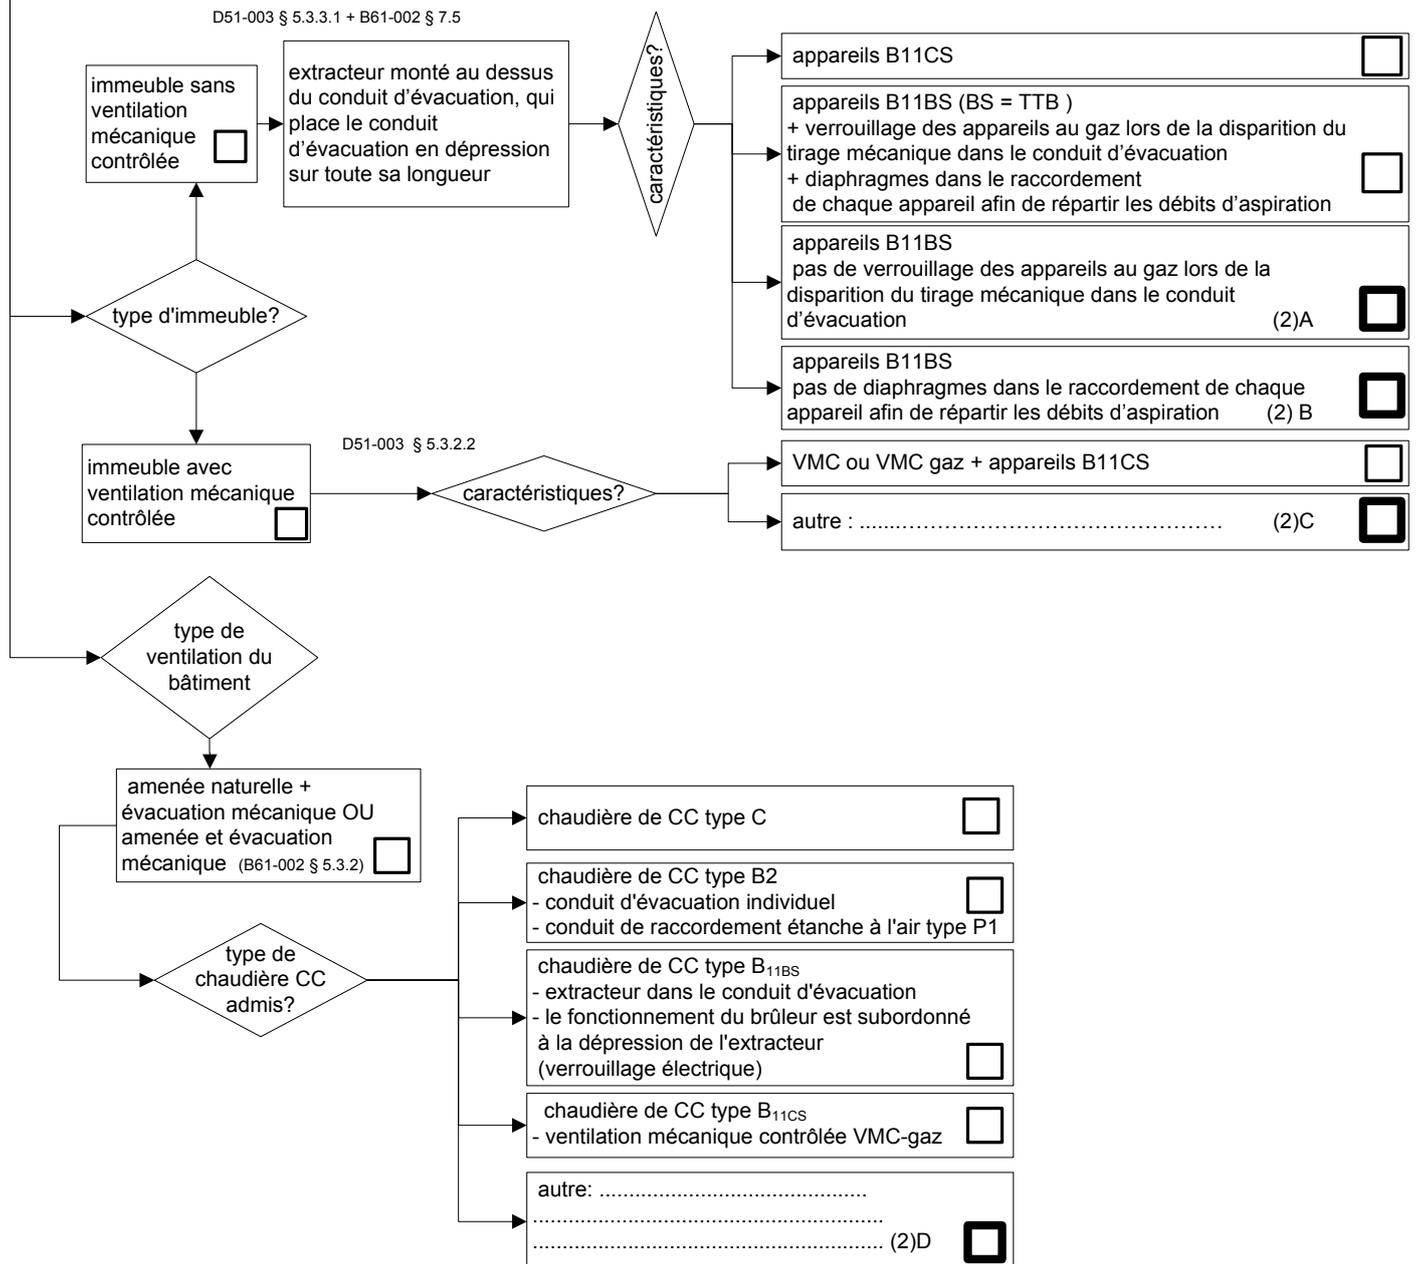

SUJET DE CONTROLE J11

APPAREILS D'UTILISATION DE TYPE B et C - GAINE TECHNIQUE ET EVACUATION DES CONDENSATS

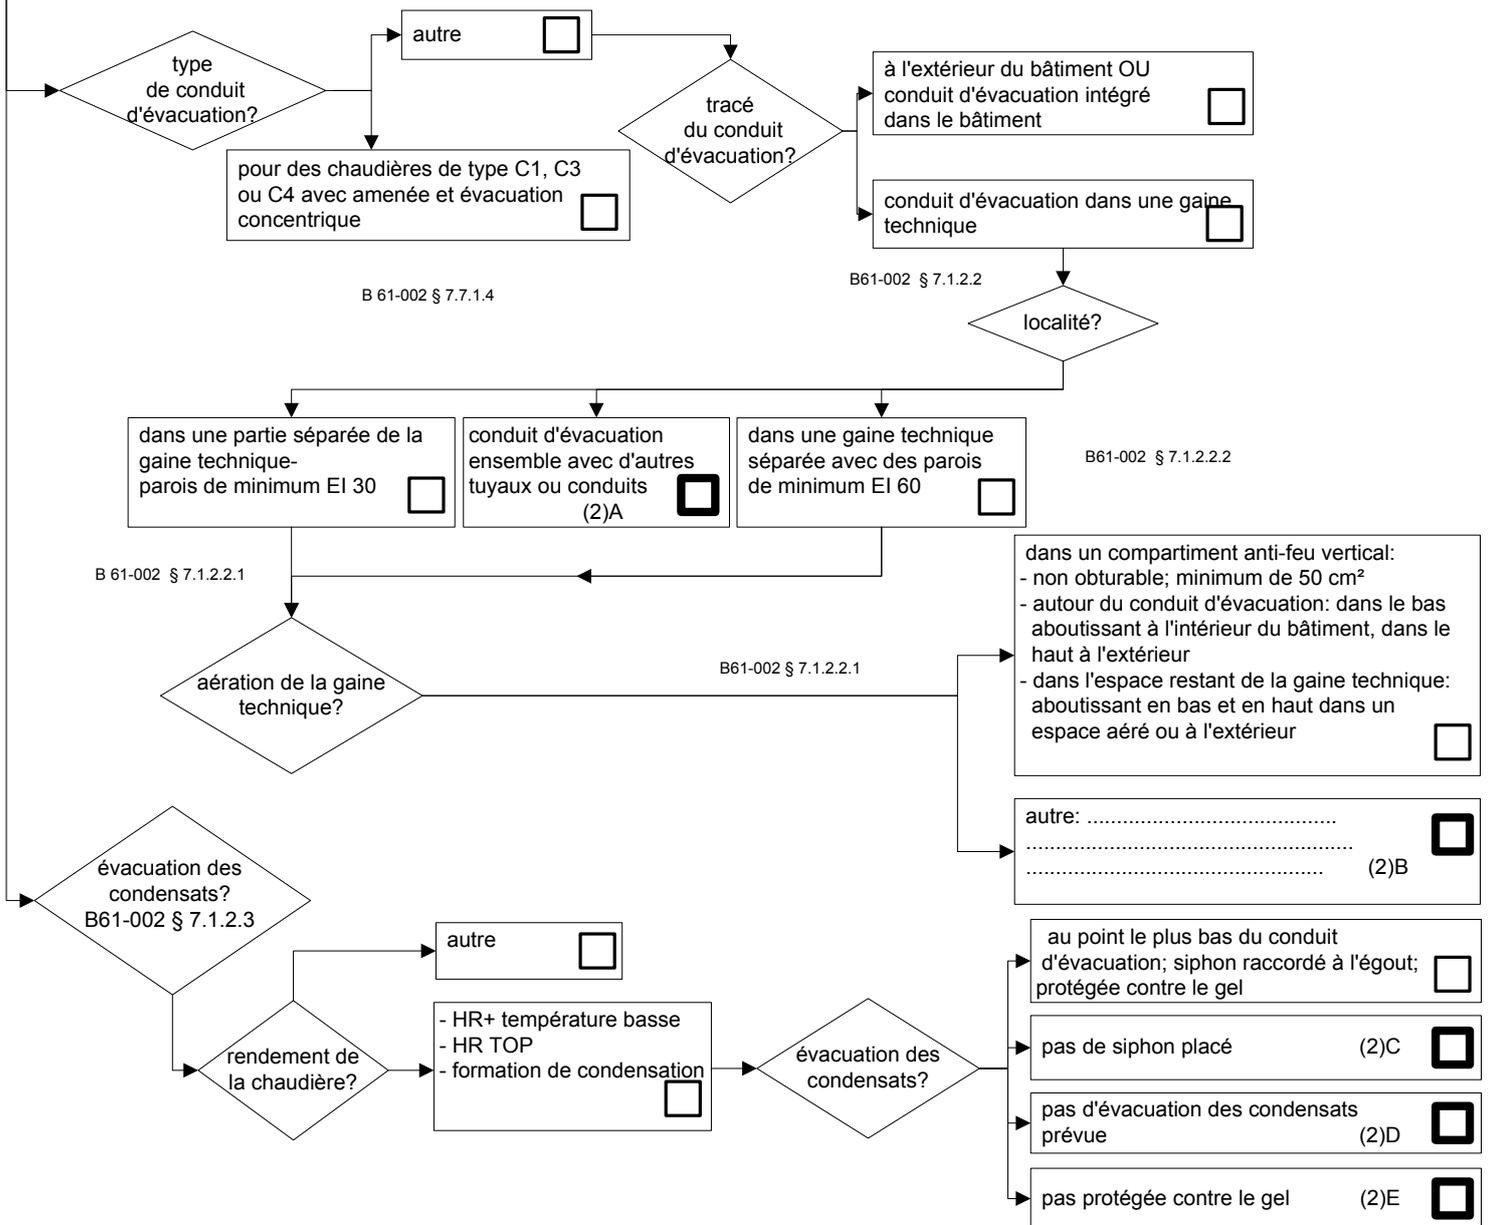

SUJET DE CONTROLE J12

EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LES BATIMENTS ELEVES (h>25m)

